



STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 400

TYPY

- **STANDARD**
- **PREMIUM** (z pokrywą zamykaną na kluczyk)

Istnieje możliwość zakupu samego korpusu studzienki (bez wyposażenia)

WYMIARY

- wysokość korpusu: H=1400 mm
- długość izolacji: L=800 mm

STOSOWANIE

- w temperaturze powietrza do - 30°C nad powierzchnią gruntu

ZALETY


- prosta konstrukcja
- łatwy dostęp do wodomierza – odczyt z poziomu gruntu
- izolowany korpus i przestrzeń nad wodomierzem
- niewielka średnica nie wymagająca wykonywania dużych wykopów
- w zestawie kompletna instalacja do zabudowy wodomierzy



Zeskanuj mnie.


Pełna karta katalogowa dostępna na
www.elplastplus.pl



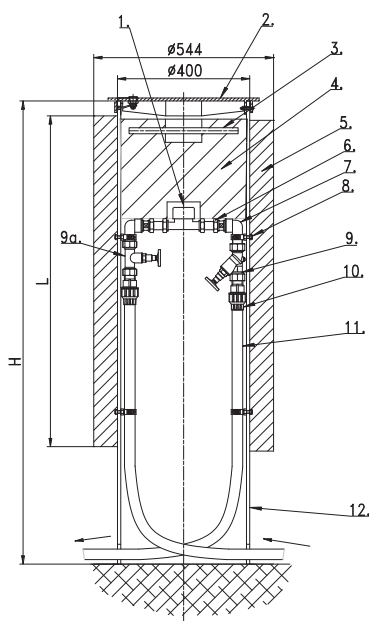

STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN 400 WERSJA STANDARD

1. Pokrywa izolowana z PE klasy A15
2. Izolacja boczna studzienki
3. Śrubunek kompensacyjny
4. Kolano 90° 3/4"
5. Zawór odcinający kulowy 3/4"
6. Zawór antyskażeniowy EA 3/4"
7. Złączka prosta Ø 32 3/4"
8. Wodomierz (nie stanowi wyposażenia studzienki)
9. Korpus - rura HDPE Ø 400 mm
10. Rura HDPE Ø 32mm (opcjonalnie)

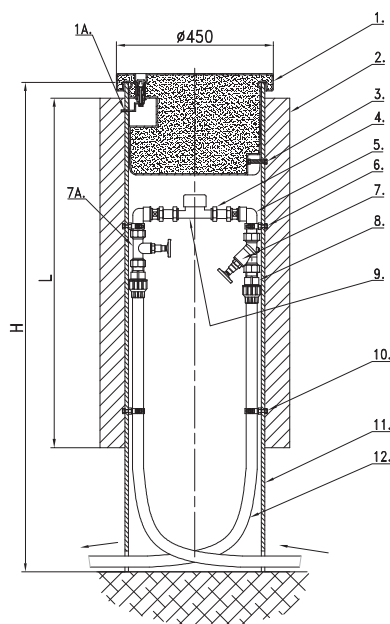

STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN 400 WERSJA PREMIUM

1. Pokrywa izolowana z PE klasy A15
- 1A. Zamek pokrywy
2. Izolacja boczna studzienki
3. Zaczep pokrywy
4. Śrubunek kompensacyjny
5. Kolano 90° 1"
6. Obejma mocująca
7. Zawór odcinający grzybkowy zintegrowany z zaworem antyskażeniowym
- 7A. Zawór odcinający grzybkowy 1"
8. Złączka prosta Ø 32/1"
9. Wodomierz (nie stanowi wyposażenia studzienki)
10. Obejma mocująca
11. Korpus - rura HDPE Ø 400 mm
12. Rura HDPE Ø 32mm

Wysokość korpusu H=1400 mm;
długość izolacji L=800 mm.

Obciążenie pokrywy: 15 kN (może być zabudowana w terenach zielonych i pasach drogowych o dopuszczalnym obciążeniu dla klasy A wg PN-EN 124).

W wersji **STANDARD** armatura umożliwia zabudowę wodomierza DN 15 (1/2") z gwintem G 3/4" (lub DN 20 po zastosowaniu redukcji) oraz wejście i wyjście rurą PE Ø 32.

Natomiast w wersji **PREMIUM** możemy zabudować wodomierz DN 20 (3/4") z gwintem G 1" (lub DN 15 po zastosowaniu redukcji) również z wejściem i wyjściem rurą PE Ø 32.

Inne wersje rozmiarów, instalacji wewnętrznych i obciążeń studzienek wodomierzowych DN 400 - na zamówienie.

Decyzję o budowie studzienki w pasie drogowym podejmuje projektant, właściciel drogi lub przyszły użytkownik.

W trakcie zabudowy i użytkowania należy ściśle stosować się do instrukcji montażu i eksploatacji studzienki.



Wnętrze studzienki **PREMIUM**



Wnętrze studzienki **STANDARD**

dystrybutor